

HPS-M -2 | ČIDLO DIFERENČNÍHO TLAKU

Návod k montáži a obsluze



Obsah

BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
POPIS PRODUKTU	4
KÓDY PRODUKTŮ	4
PŘEDPOKLÁDANÁ OBLAST POUŽITÍ	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
NORMY	4
PROVOZNÍ DIAGRAM	5
ELEKTROINSTALACE A PŘIPOJENÍ	5
MONTÁŽNÍ NÁVOD V KROCÍCH	5
OVĚŘENÍ INSTALACE	8
NÁVOD K OBSLUZE	8
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	10
ZÁRUKA A OMEZENÍ	10
ÚDRŽBA	10

BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím výrobku si přečtěte všechny informace, katalogový list, mapu registrů Modbus, návod k montáži a obsluze a prostudujte si schéma zapojení a připojení. V zájmu osobní bezpečnosti, bezpečnosti zařízení a optimálního fungování výrobku se před instalací, používáním nebo údržbou tohoto výrobku ujistěte, že jste zcela porozuměli tomuto obsahu.



Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je nepřipustná jakákoli neautorizovaná přestavba a/nebo úprava výrobku.



Výrobek by neměl být vystaven abnormálním podmínkám, jako jsou extrémní teploty, přímé sluneční světlo nebo vibrace. Dlouhodobé vystavení chemickým výparům ve vysoké koncentraci může ovlivnit vlastnosti výrobku. Dbejte na to, aby bylo pracovní prostředí co nejsušší; zabraňte kondenzaci vlhkosti.



Veškeré instalace musí být v souladu s místními zdravotními a bezpečnostními předpisy a místními elektrotechnickými normami a schválenými předpisy. Tento výrobek může instalovat pouze kvalifikovaný odborník nebo technik, který má odborné znalosti o výrobku a bezpečnostních opatřeních.



Vyvarujte se kontaktu s elektrickými prvky pod napětím. Před připojením, údržbou nebo opravou výrobku vždy odpojte napájení.



Vždy se ujistěte, že jste k výrobku připojili odpovídající napájení a použili odpovídající velikost a vlastnosti vodičů. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice řádně dotaženy a pojistky (pokud jsou použity) jsou řádně nainstalovány.



Je třeba zohlednit recyklaci zařízení a obalů a zlikvidovat je v souladu s místními a národními právními předpisy.



V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny, se obraťte na technickou podporu nebo se poraďte s odborníkem.

POPIS PRODUKTU

Řada HPS-M-2 jsou čidla diferenčního tlaku s plně digitálním snímačem tlaku, navržena pro širokou škálu aplikací. Odečet rychlosti proudění vzduchu je k dispozici po připojení externí připojovací sady s Pitotovou trubicí. Jsou napájena přes Power over Modbus a všechny parametry jsou přístupné prostřednictvím komunikace Modbus RTU (přes software 3SModbus nebo zařízení Sensistant).

KÓDY PRODUKTŮ

Kód výrobku	Napájení	Imax	Rozsah [Pa]
HPS-M-1K0 -2	24 V DC	40 mA	0–1.000 Pa
HPS-M-2K0 -2			0–2.000 Pa
HPS-M-4K0 -2			0–4.000 Pa
HPS-M-10K -2			0–10.000 Pa

PŘEDPOKLÁDANÁ OBLAST POUŽITÍ

- Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu nebo objemového průtoku vzduchu ve VZT aplikacích
- Přetlakové aplikace: čisté prostory, aby se zabránilo kontaminaci částicemi, nebo schodiště pro požární bezpečnost
- Podtlakové aplikace: kuchyně v restauracích a laboratoře s biologickým rizikem
- Aplikace s měřením objemového průtoku vzduchu: zajištění minimální zákonné intenzity větrání (m^3/h) pro budovy

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zásuvka RJ45 pro připojení Power over Modbus
- Vestavěný digitální snímač diferenčního tlaku s vysokým rozlišením
- Rychlost proudění vzduchu lze měřit prostřednictvím komunikace Modbus RTU (pomocí externí připojovací sady PSET-PTX-200 s Pitotovou trubicí)
- Minimální rozsah diferenčního tlaku: 5 Pa
- Minimální rozsah objemového průtoku vzduchu: $10 \text{ m}^3/\text{h}$
- Minimální rozsah rychlosti proudění vzduchu: 1 m/s
- Volitelná doba odezvy: 0,1–10 s
- Implementovaný K-faktor
- Zobrazení diferenčního tlaku, objemového průtoku vzduchu nebo rychlosti proudění vzduchu prostřednictvím komunikace Modbus RTU
- Volitelný minimální a maximální provozní rozsah
- Funkce resetování registrů Modbus (na přednastavené hodnoty z výroby)
- Čtyři LED diody pro indikaci stavu čidla
- Komunikace Modbus RTU
- Kalibrování čidla pomocí dotykového spínače
- Hliníkové tlakové přípojky
- Přesnost: $\pm 2 \%$ provozního rozsahu
- Provozní okolní podmínky:
 - ▶ Teplota: $-5 \text{--} 65 \text{ }^\circ\text{C}$
 - ▶ Rel. vlhkost: $< 95 \%$ rH (nekondenzující)
- Teplota skladování: $-20 \text{--} 70 \text{ }^\circ\text{C}$


NORMY

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě:
 - ▶ EN 61326-1:2013 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky



- EN 61326-2-3:2013 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu
- Směrnice RoHS 2011/65/ES

PROVOZNÍ DIAGRAM

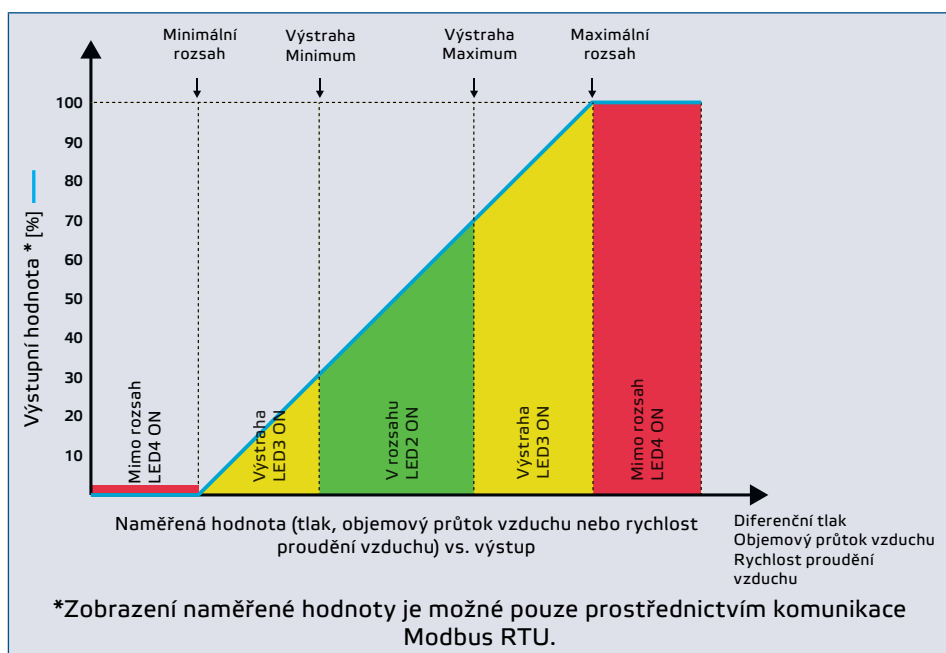

ELEKTROINSTALACE A PŘIPOJENÍ





Zásuvka RJ45 (Power over Modbus)			
Pin 1	24 V DC		Napájecí napětí
Pin 2			
Pin 3	A		Komunikace Modbus RTU, signál A
Pin 4			
Pin 5	/B		Komunikace Modbus RTU, signál /B
Pin 6			
Pin 7	GND		Uzemnění, napájecí napětí
Pin 8			

MONTÁŽNÍ NÁVOD V KROČÍCH


Před zahájením montáže zařízení si pozorně přečtete "**Bezpečnost a bezpečnostní opatření**". Vyberte hladký povrch pro instalaci (stěna, panel atd.) a postupujte následovně:

1. Odšroubujte přední kryt a sejměte jej.

2. Kryt upevněte na povrch pomocí vhodných upevňovacích prvků při dodržení montážních rozměrů znázorněných na **Obr. 1** a správné montážní polohy znázorněné na **Obr. 2** níže.

Obr. 1 Montážní rozměry	Obr. 2 Montážní poloha	
	Správně	Nesprávně
		 

3. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku.
 4. Kabel RJ45 krimpujte a zapojte do zásuvky, viz **Obr. 3** a část "Elektroinstalace a připojení".

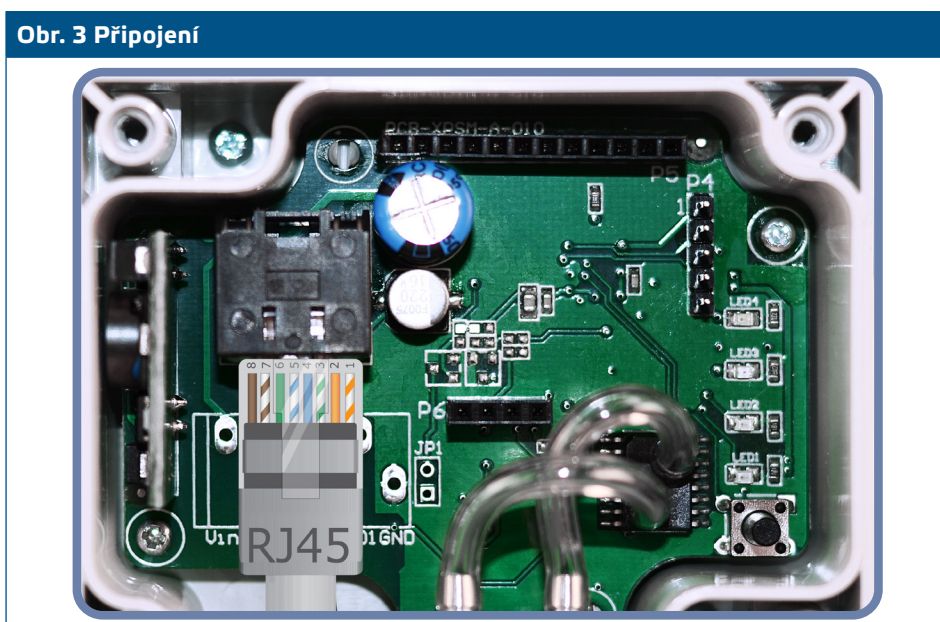


5. Připojte trysky k potrubí (viz **Obr. 4**). Pro připojení trysek jednotky k potrubí je třeba použít specifickou připojovací sadu v závislosti na aplikaci:
- 5.1 Pro regulaci diferenčního tlaku použijte sadu PSET-QF nebo PSET-PVC (měření tlaku je výchozí nastavení jednotky);
 - 5.2 Pro regulaci objemového průtoku vzduchu použijte připojovací sadu PSET-PT s Pitotovou trubicí, připojovací sadu PSET-QF nebo PSET-PVC. Pokud používáte PSET-PT, měli byste zadat plochu průřezu potrubí [cm²] do Modbus registru 63. Pokud používáte PSET-QF nebo PSET-PVC, zadejte K-faktor ventilátoru (poskytnutý výrobcem ventilátoru / motoru) do Modbus holding registru 62.
- V případě, že K-faktor není znám, objemový průtok vzduchu se vypočítá z plochy průřezu potrubí (holding registr 63) vynásobené rychlostí proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu z Pitotovy trubice (holding registr 64) by měla být povolena a Pitotova trubice připojena).


- 5.3** Pro regulaci rychlosti proudění vzduchu použijte sadu PSET-PT a povolte rychlost proudění vzduchu z Pitotovy trubice pomocí holding registru 64. V tomto případě musí být K-faktor ventilátoru 0.

Obr. 4 Připojení s příslušenstvím

Aplikace 1: Měření diferenčního tlaku [Pa] nebo objemového průtoku vzduchu [m³/h] pomocí PSET-PVC (nebo PSET-QF)

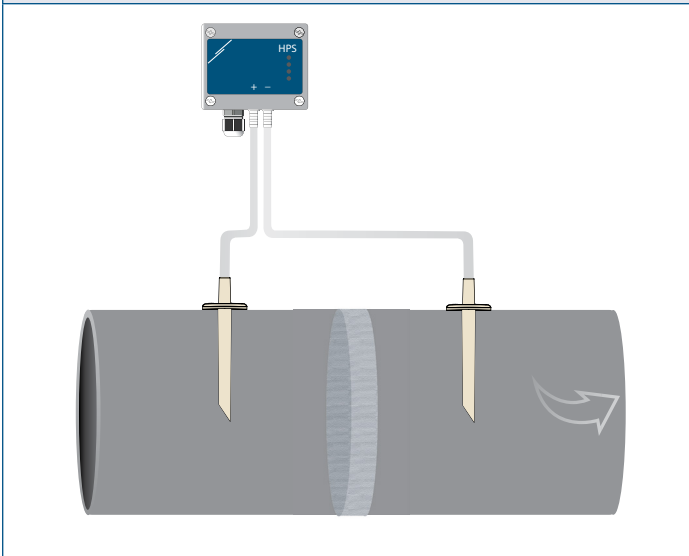

Aplikace 2: Měření objemového průtoku vzduchu [m³/h] nebo rychlosti proudění vzduchu [m/s] pomocí PSET-PT

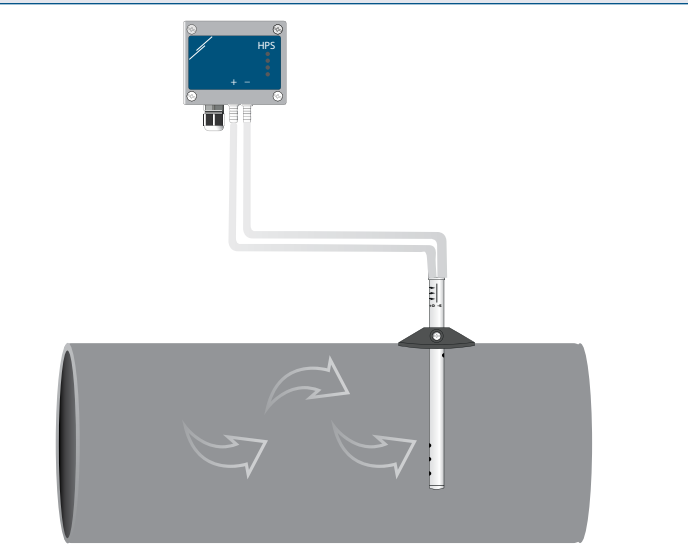

6. Zapněte napájení.


POZNÁMKA

Informace o kalibraci čidla a postupech resetování registrů Modbus naleznete v části "Návod k obsluze". Před prvním použitím čidlo vždy zkalibrujte.


Volitelná nastavení

Aby byla zajištěna správná komunikace, musí být NBT aktivován pouze ve dvou zařízeních v síti Modbus RTU. V případě potřeby povolte odpor NBT prostřednictvím softwaru 3SModbus nebo nástroje Sensistant (Holding registr 9).

Příklad 1

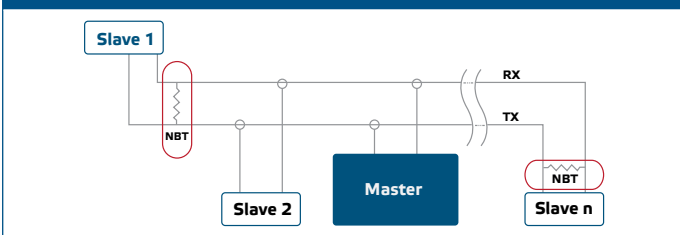

Příklad 2

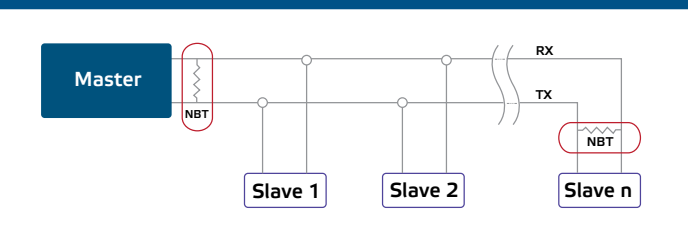

POZNÁMKA

V síti Modbus RTU je nutné aktivovat dva terminátory sběrnice (NBT).

- 7.** Vraťte přední kryt a zajistěte jej šrouby.
- 8.** Přizpůsobte tovární nastavení požadovaným pomocí softwaru 3SModbus nebo konfiguratoru Sensistant. Výchozí tovární nastavení naleznete v *Mapě registrů Modbus*.

 POZNÁMKA

Kompletní údaje o registrech Modbus naleznete v Mapě registrů Modbus tohoto výrobku, která je samostatným dokumentem připojeným ke kódu výrobku na webových stránkách a obsahuje seznam registrů. Výrobky s dřívějšími verzemi firmware nemusí být s tímto seznamem kompatibilní.

OVĚŘENÍ INSTALACE

Nepřetržitá zelená LED1 indikace, jak je znázorněno na **Obr. 5 Indikace napájení / komunikace Modbus**, znamená, že jednotka je napájena. Pokud kontrolka LED1 nesvítí, zkontrolujte připojení znovu.

Blikající zelená LED1 indikace, jak je znázorněno na **Obr. 5 Indikace napájení / komunikace Modbus**, znamená, že jednotka detekovala síť Modbus. Pokud kontrolka LED1 neblinká, zkontrolujte připojení znovu.

 POZNÁMKA

Další informace naleznete v katalogovém listu produktu – Nastavení.

Obr. 5 Indikace napájení / komunikace Modbus POZOR

Stav LED diod lze zkontrolovat pouze tehdy, když je jednotka pod napětím. Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření!

 POZOR

Intenzitu LED diod lze nastavit mezi 0 a 100 % ve stupních po 10 % podle hodnoty nastavené v Holding registru 95.

NÁVOD K OBSLUZE

 POZNÁMKA

Podrobné informace a nastavení naleznete v Mapě registrů Modbus tohoto výrobku, která je připojena ke kódu výrobku na našich webových stránkách.

Postup kalibrace:

1. Odpojte trysky a ujistěte se, že nejsou ucpané.
2. Existují dvě možnosti, jak zahájit proces kalibrace:
Buď napište "1" do holding registru 70 nebo stiskněte tlačítko SW1 na 4 sekundy, dokud zelená LED2 a žlutá LED3 na desce s plošnými spoji dvakrát nezablikají, a poté jej okamžitě uvolněte. Pokud podržíte SW1 příliš dlouho, resetujete registry Modbus! (viz **Obr. 6**).
3. Po 2 sekundách budou zelená LED2 a žlutá LED3 znovu dvakrát blikat, aby signalizovaly, že postup kalibrace byl dokončen (viz **Obr. 7 Indikace kalibrace**).


POZOR

Ujistěte se, že trysky jsou odpojeny a bez překážek.

Postup resetování registrů Modbus:

1. Stiskněte dotykový spínač SW1 na 4 sekundy, dokud zelená LED2 a žlutá LED3 na desce s plošnými spoji dvakrát nezablikají, a podržte spínač, dokud obě LED diody znovu nezablikají třikrát.
2. Registry Modbus jsou resetovány na jejich výchozí hodnoty (tovární nastavení).

Obr. 6 Kalibrace čidla a reset registru Modbus



Obr. 7 Indikace kalibrace




POZNÁMKA

Stiskněte a podržte dotykový spínač, dokud obě LED diody na desce plošných spojů dvakrát nezablikají, a podržte jej, dokud obě LED diody znovu nezablikají třikrát. Pokud je dotykový spínač uvolněn dříve, než obě LED diody znovu třikrát zablikají, čidlo provede kalibrační proceduru namísto procedury resetování registrů Modbus.

Postup resetování holding registrů Modbus:

1. Vložte propojku na piny 1 a 2 konektoru P4 na dobu delší než 20 s, zatímco je zařízení napájeno (viz Obr. 8).

Obr. 8 Propojka pro resetování holding registru Modbus

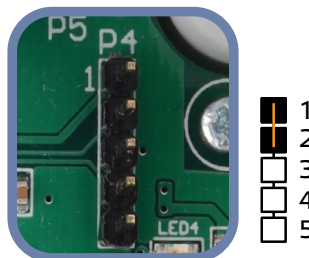

2. Holding registry komunikace Modbus od 1 do 3 budou resetovány na výchozí hodnoty.
3. Vyjměte propojku.


POZOR

Správné měření rychlosti proudění vzduchu je možné pouze tehdy, je-li umožněno pomocí holding registru 64 (rychlost proudění vzduchu Pitotovou trubicí) a čidlo je připojeno k příslušné připojovací sadě s Pitotovou trubicí (PSET-PTX-200).

LED indikace (viz Obr. 9):

1. Když svítí zelená kontrolka LED1, napájení je dostatečné a komunikace Modbus RTU je aktivní.
2. Když svítí zelená kontrolka LED2, naměřená hodnota (tlak, objem nebo rychlost proudění vzduchu) se nachází mezi minimálním a maximálním rozsahem výstrahy.
3. Když svítí žlutá kontrolka LED3, naměřená hodnota (tlak, objem nebo rychlost proudění vzduchu) se nachází pod minimálním rozsahem výstrahy nebo nad maximálním rozsahem výstrahy.
4. Když svítí červená kontrolka LED4, naměřená hodnota (tlak, objem nebo rychlost proudění vzduchu) se nachází pod minimálním nebo nad maximálním rozsahem měření.


Obr. 9 LED indikace

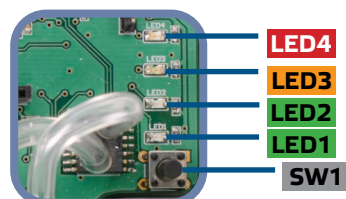

5. Indikace poruchy snímacího prvku:

V případě poruchy snímacího prvku nebo ztráty komunikace s ním bliká červená LED4. Viz **Obr. 10**.

Obr. 10 Chyba snímacího prvku



PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Vyhňte se nárazům a extrémním podmínkám; skladujte v originálním balení.

ZÁRUKA A OMEZENÍ

Dva roky od data dodání na výrobní vady. Jakékoli úpravy nebo změny výrobku po datu zveřejnění zbavují výrobce jakékoli odpovědnosti. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné překlepy nebo chyby v těchto údajích.

ÚDRŽBA

Za normálních podmínek je tento výrobek bezúdržbový. V případě znečištění čistěte suchým nebo vlhkým hadříkem. V případě silného znečištění vyčistěte neagresivním přípravkem. Za těchto okolností by mělo být zařízení odpojeno od napájení. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny. Znovu jej připojte k napájení, až když je zcela suché.