

# DPS-M -2 | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON PANTALLA

Instrucciones de montaje y funcionamiento



# Índice

<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>4</b>
<b>CÓDIGOS DE LOS ARTÍCULOS</b>	<b>4</b>
<b>ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO</b>	<b>4</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>4</b>
<b>ESTÁNDARES</b>	<b>5</b>
<b>DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5</b>
<b>CABLEADO Y CONEXIONES</b>	<b>5</b>
<b>ETAPAS DE MONTAJE</b>	<b>6</b>
<b>COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO</b>	<b>8</b>
<b>INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8</b>
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<b>11</b>
<b>GARANTÍA Y RESTRICCIONES</b>	<b>11</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>11</b>

## MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN



Lea toda la información, la Hoja de Datos, los Mapas de los Registros Modbus y las Instrucciones de Montaje y Funcionamiento, así como examine el Esquema del Cableado y las Conexiones, antes de que empiece a usar el producto. Para seguridad personal y del equipo, así como para rendimiento óptimo del producto, asegúrese que Usted haya entendido completamente el contenido del presente documento, antes de que empiece el montaje, el uso o el mantenimiento de este producto.



Por motivos de seguridad y licencia (CE), la transformación y/o las modificaciones del producto, realizadas sin la autorización debida, son inadmisibles.



Este producto no tiene que estar expuesto a condiciones anormales, como por ejemplo: temperaturas extremas, luz solar directa o vibraciones. La exposición prolongada a sustancias y vapores químicos en concentración elevada puede afectar al rendimiento del producto. Asegúrese que el ambiente, donde el producto va a funcionar, sea lo más seco posible, evite la condensación.



Todas las actividades de montaje tienen que cumplir las normas y las regulaciones locales de salud y seguridad, así como los estándares de electricidad locales y las otras normativas aplicables en materia. Este producto puede ser montado solamente por un ingeniero o técnico, que tenga conocimientos y experiencia profesionales respecto a sus características y funcionamiento, así como respecto a las medidas de seguridad y precaución.



Evite contactos con componentes eléctricos, que estén bajo tensión. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de que proceda a la conexión del cableado del producto, su mantenimiento o reparación.



Compruebe siempre, que Usted aplique la fuente de alimentación adecuada, así como que use el cableado, cuyos tamaño y características son apropiados para el producto. Asegúrese que todos los tornillos y tuercas estén apretados bien y los fusibles, (siempre que se encuentren disponibles), estén montados correctamente.



El reciclaje de los equipos y los embalajes debe tenerse en cuenta. Esta actividad tiene que realizarse conforme a la legislación, las normas y las regulaciones nacionales y locales.



En caso de que surja alguna pregunta, cuya respuesta no pueda encontrarse en el presente documento, por favor, póngase en contacto con nuestro soporte técnico o consulte algún especialista en materia.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las series DPS-M -2 incluyen transmisores de presión diferencial con transductores de presión plenamente digitales, diseñados para una amplia gama de aplicaciones. La lectura de la velocidad del flujo de aire es disponible a través del kit de conexión con tubo de Pitot externo. Estos dispositivos se alimentan mediante 'Power over Modbus' y todos sus parámetros son accesibles a través de dicha comunicación, usando el software gratuito de Sentera '3SModbus' o el configurador 'Sensistant'.

## CÓDIGOS DE ARTÍCULOS

Código de artículo	Fuente de alimentación	Consumo de energía máximo	Consumo de energía nominal	I <sub>max</sub>	Intervalo, Pa
DPS-M-1K0-2	24 VDC	1,44 W	1,08 W	60 mA	0—1.000 Pa
DPS-M-2K0-2					0—2.000 Pa
DPS-M-4K0-2					0—4.000 Pa
DPS-M-10K-2					0—10.000 Pa

## ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO

- Medición de presión diferencial, velocidad o volumen de flujo de aire en sistemas HVAC
- Aplicaciones de sobre presurización: salas blancas para evitar la contaminación por partículas
- Aplicaciones de baja presurización: restaurantes, cocinas y laboratorios
- Aplicaciones de flujo de volumen: asegurar la tasa de ventilación mínima (m<sup>3</sup>/h) para edificios


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla de 4 dígitos con 7 segmentos para indicación de la presión diferencial y el volumen del flujo de aire
- Conector RJ45 (hembra) para conexión de 'Power over Modbus'
- Sensor de presión diferencial de alta resolución integrado
- Detección de la velocidad del aire (usando kit de conexión con tubo de Pitot PSET-PTX-200 externo)
- Alcance de presión diferencial mínimo: 5 Pa
- Alcance de volumen de flujo mínimo: 10 m<sup>3</sup>/h
- Alcance de velocidad de aire mínimo: 1 m/s
- Tiempo de respuesta elegible: 0,1—10 s
- Factor-K integrado
- Lectura de presión diferencial, velocidad o volumen de flujo de aire a través de Modbus RTU
- Alcances de funcionamiento mínimo y máximo elegibles
- Función de reinicio de los registros Modbus (a los ajustes de fábrica)
- Cuatro LEDs para indicación del estado de funcionamiento del transmisor
- Comunicación Modbus RTU
- Procedimiento de calibración del sensor a través de un botón pulsador
- Toberas de conexión de presión de aluminio
- Precisión: ±2 % del alcance de funcionamiento
- Condiciones ambientales de funcionamiento:
  - Temperatura: -5—65 °C
  - Humedad relativa: < 95 % HR (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -20—70 °C

## ESTÁNDARES

- EMC Directive 2014/30/EC: CE
  - ▶ EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
  - ▶ EN 61326-2-3:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning
- WEEE Directive 2012/19/EC
- RoHs Directive 2011/65/EC

## DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

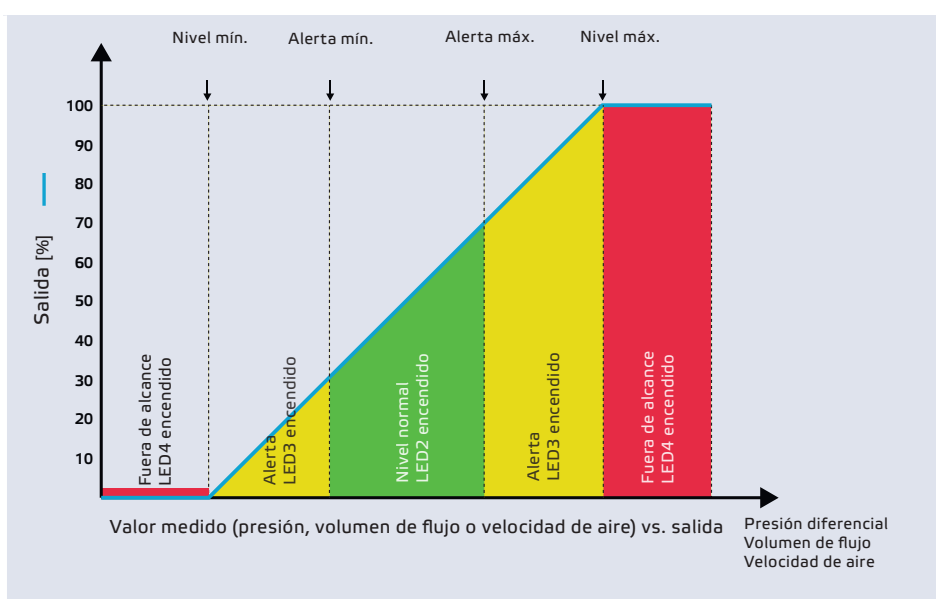


## CABLEADO Y CONEXIONES

Conexión RJ45 (Power over Modbus)		
Pin 1	24 VDC	Tensión de alimentación
Pin 2		
Pin 3	A	Modbus RTU (RS485), señal A
Pin 4		
Pin 5	/B	Modbus RTU (RS485), señal / B
Pin 6		
Pin 7	GND	Masa, tensión de alimentación
Pin 8		


## ETAPAS DE MONTAJE

Antes de que empiece a montar el dispositivo, lea detallada y cuidadosamente las 'Medidas de seguridad y precaución'. Elija una superficie para el montaje sólida y lisa, (como por ejemplo: pared, panel etc.) y siga los siguientes pasos:

1. Desatornille el panel frontal de la caja para retirarlo.
2. Fije la caja en la superficie, usando tornillos y siguiendo los pasos, previstos en la **Fig. 1 'Dimensiones de montaje'** y **Fig. 2 'Posición de montaje'**.

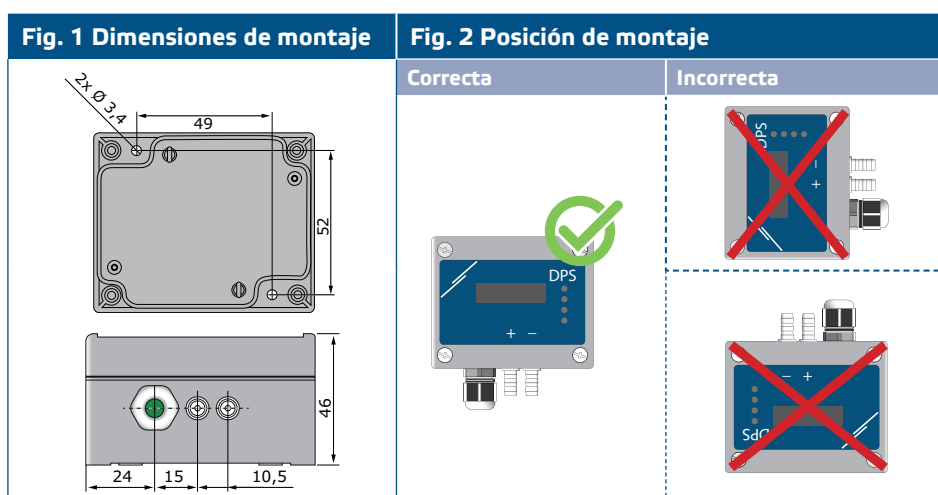

3. Inserte el cable a través de los prensaestopas.
4. Enganche el conector RJ45 al cable e insértelo al conector RJ45 (hembra), consulte la **Fig. 3** y la sección 'Cableado y conexiones'.

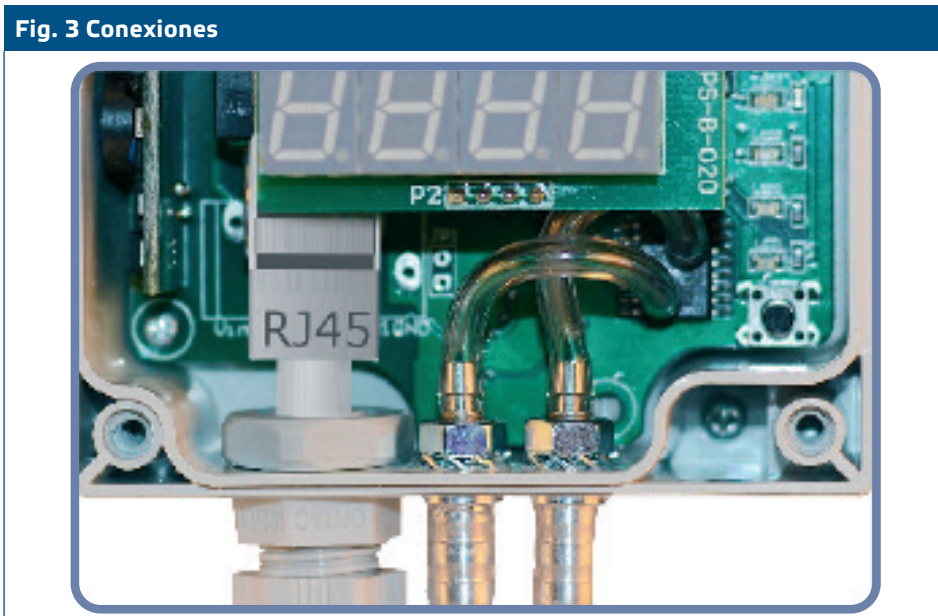


5. Conecte las toberas al conducto (consulte la **Fig. 4**). Dependiendo de la aplicación deba usar un kit de conexión específico para conectar las toberas al conducto:
  - 5.1 Para medir presión diferencial, use kit de conexión PSET-QF o PSET-PVC (la medición de la presión diferencial es la opción predeterminada según los ajustes de fábrica);
  - 5.2 Para medir el volumen del flujo del aire, use kit de conexión PSET-PT con tubo de Pitot, kit de conexión PSET-QF o PSET-PVC. En caso de que use PSET-PT deba introducir la sección transversal del conducto \ [cm<sup>2</sup>] en 'Modbus register 63'. En caso de que use PSET-QF o PSET-PVC, inserte el factor-K del ventilador, (definido por el fabricante del ventilador / motor), en 'Modbus register 62'.

En caso de que el factor-K sea desconocido, el volumen del flujo de aire se calcula multiplicando la sección transversal del conducto (holding register 63) por la velocidad del aire, (la detección de la velocidad del aire debe estar activada (holding register 64) y el tubo de Pitot también hay que estar conectado).


- 5.3 Para la velocidad del aire, use kit de conexión PSET-PT y active la detección de la velocidad del aire a través 'holding register 64'. En este caso el factor-K del ventilador debe ser 0.

**Fig. 4 Conexión al conducto**

**Aplicación 1: Medición de la presión diferencial \ [Pa] o el volumen del flujo de aire \ [m³/h], usando PSET-PVC**

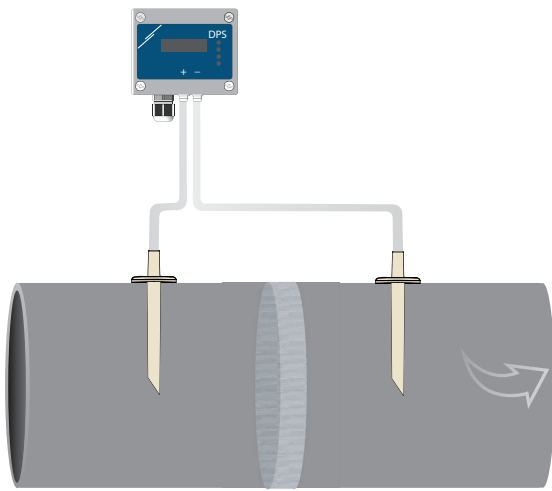

**Aplicación 2: Medición del flujo del aire \ [m³/h] o la velocidad del aire \ [m/s], usando PSET-PT**

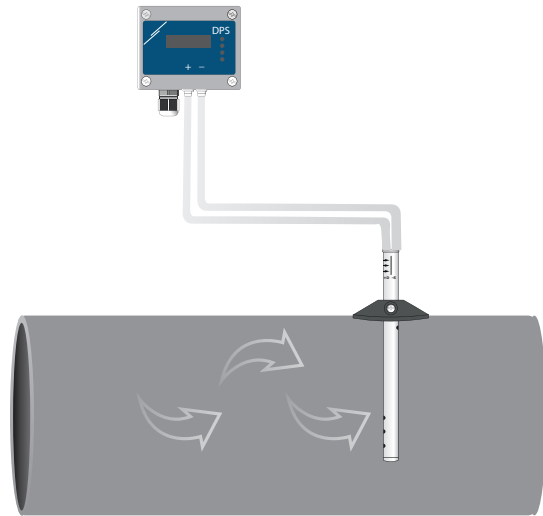



- 6. Active la fuente da alimentación.

**NOTA**

Para más información, hay que consultarse la sección 'Ajustes' de la Hoja de Datos del producto.

**Ajustes adicionales**

Para asegurar una conexión correcta, el resistor NBT debe activarse solamente en dos dispositivos en la red Modbus RTU. Si es necesario, active el NBT a través de 3SModbus o Sensistant (Holding register 9).

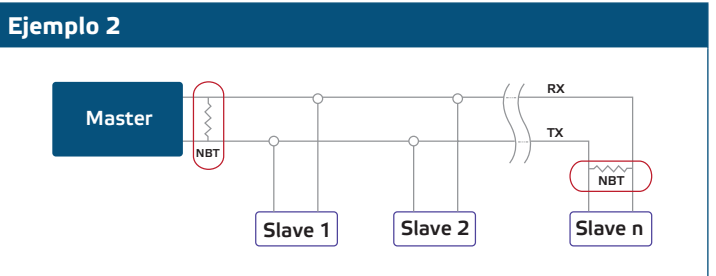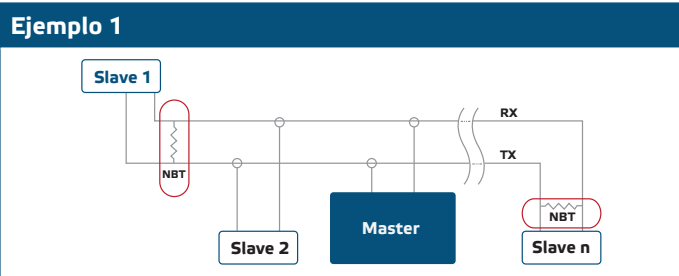

**NOTA**

En una red Modbus RTU, deben activarse dos terminadores de 'bus' (NBTs).

- 7. Vuelva a colocar el panel frontal y asegúrelo con los tornillos.
- 8. Personalice los ajustes de fábrica a través del 'software' 3SModbus o usando el configurador Sensistant. Para los ajustes predeterminados de fábrica, consulte los Mapas de los Registros Modbus.



## NOTA

Para la información completa de los Registros Modbus, se puede descargar el Mapa de los Registros Modbus, que se encuentra en la sección 'Documentos' de la página del producto en el sitio web de Sentera. Los Registros Modbus de los productos con una versión antigua del 'firmware' pueden ser incompatibles con estos mapas.

## COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO

La indicación continua del LED verde como se muestra en la **Fig. 5** *Indicación de alimentación / comunicación Modbus* significa, que el dispositivo está alimentado. Si el LED1 no está activado, compruebe nuevamente las conexiones.


La indicación parpadeante del LED verde como se muestra en la **Fig. 5** *Indicación de alimentación / comunicación Modbus* significa, que el dispositivo ha detectado una red Modbus. En caso de que el LED1 no parpadee, compruebe nuevamente las conexiones.



## NOTA

Para calibración del sensor y procedimiento de reinicio de los registros Modbus, hay que consultarse la sección 'Instrucciones de funcionamiento'.

**Fig. 5** *Indicación de alimentación / comunicación Modbus*



## ATENCIÓN

El estado de los LEDs se puede comprobar solamente cuando el dispositivo está alimentado. Tome las medidas de seguridad adecuadas y relevantes.



## ATENCIÓN

La intensidad del LED verde se puede ajustar entre el 0 y 100% con un intervalo del 10% de acuerdo con el valor establecido en 'Holding register 80'.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



## NOTA

Información más detallada sobre los ajustes de los Registros Modbus, se contiene en el Mapa de los Registros Modbus, que se encuentra en la sección 'Documentos' de la página del producto en el sitio web de Sentera.

### Procedimiento de calibración:

1. Desconecte las toberas y, a continuación, asegúrese que no están obstruidas.
2. Existen dos opciones para iniciar el proceso de calibración:  
Introduzca '1' en 'holding register 70' o presione el botón SW1 por un período de 4 segundos hasta que el LED2 verde y el LED3 amarillo de la placa de circuito impreso (PCB) parpadeen 2 veces después de lo cual deje de presionar inmediatamente. ¡En caso de que mantenga presionado el botón SW1 durante un período de tiempo demasiado largo, Usted va a reiniciar los registros Modbus! (Consulte la **Fig. 6** *Calibración del sensor y reinicio del registro Modbus*).




- Después de 2 segundos el LED2 verde y el LED3 amarillo van a parpadear dos veces otra vez para indicar, que el procedimiento de calibración se ha finalizado (consulte la **Fig. 7 a** *Indicación de calibración*).

## ATENCIÓN

*Asegúrese que las toberas no están conectadas.*


### Procedimiento de reinicio de los registros Modbus:

- Presione el botón SW1 por un período de 4 segundos hasta que el LED2 verde y el LED3 amarillo de la placa de circuito impreso (PCB) parpaddeen 2 veces, manteniéndolo presionado hasta que ambos LEDs parpaddeen 3 veces, (consulte la **Fig. 6** *Indicación de calibración y de reinicio del registro Modbus*).
- El reinicio de los Registros Modbus se ha realizado (se han establecido los ajustes de fábrica).
- Durante el procedimiento de reinicio del registro Modbus en la pantalla permanecerá visualizada la letra 'H', (consulte la **Fig. 7 b** *Indicación del reinicio del registro Modbus*).

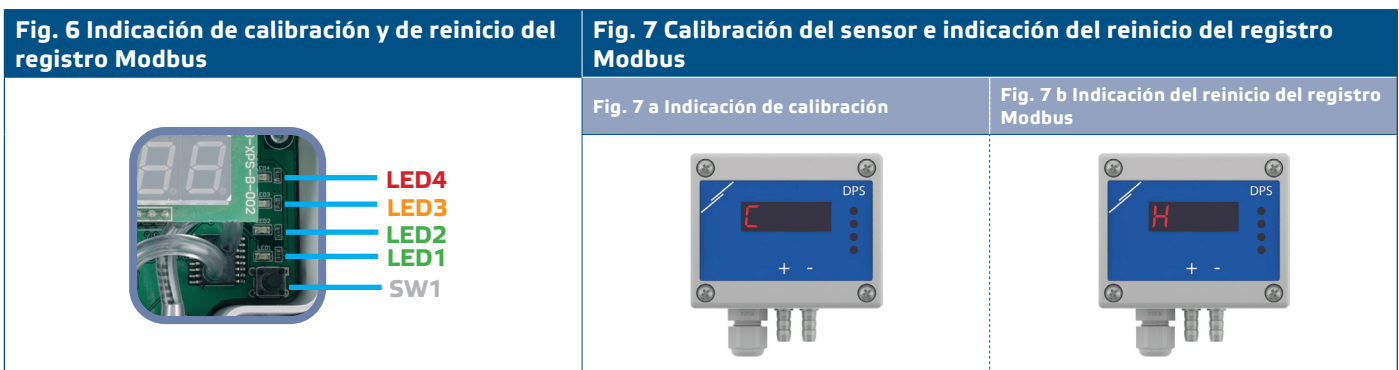

### Procedimiento de reinicio de los 'holding registers':

- Coloque el 'jumper' en los pines 1 y 2 del conector P4 por un período mayor que 20 s mientras el dispositivo está encendido (consulte la **Fig. 8**).

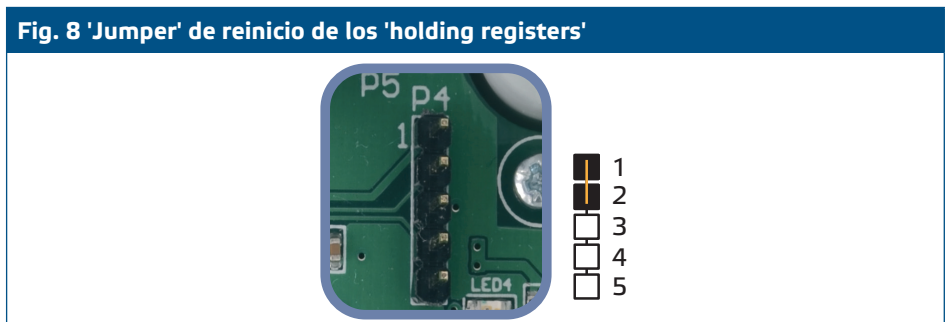

- Los 'holding registers' de 1 a 3 restablecerán sus ajustes de fábrica.
- Remueva el 'jumper'.

## ATENCIÓN

*La lectura correcta de la velocidad del aire es posible solamente cuando esta medición está activada a través de 'holding register 64' (Pitot air velocity) y el transmisor está conectado al tubo de Pitot, usándose el kit de conexión apropiado (PSET-PTX-200).*

### Ajustes de pantalla

La pantalla se activa introduciendo '1' en 'holding register 91', (Lectura de los valores medidos 'Measurement readout'). La introducción de '0' desactivará la pantalla.


Cuando la pantalla está desactivada su modo depende del valor contenido en 'holding register 61', (Modo de funcionamiento 'Operating mode'). Existen tres

modos del funcionamiento de la pantalla, dependiendo de la cifra introducida en 'holding register 61' - consulte la tabla, situada por debajo:

Lectura de las mediciones activada	
Valor de 'holding register 61':	Modo de pantalla:
1	Presión diferencial
2	Volumen de flujo
3	Velocidad de aire


## 1. Modo de visualización de presión diferencial:

- 1.1 La pantalla LED indica el nivel de presión diferencial con una resolución de 1 Pa. Consulte la **Fig. 9**. Dado que la pantalla del DPS puede visualizar hasta un máximo de 4 dígitos, los valores visualizados pueden ser de 0 a 9999, esto es, si la presión diferencial medida es = 10.000 Pa, el dispositivo visualizará 9999. No obstante, el software 3SModbus siempre indicará el valor real.

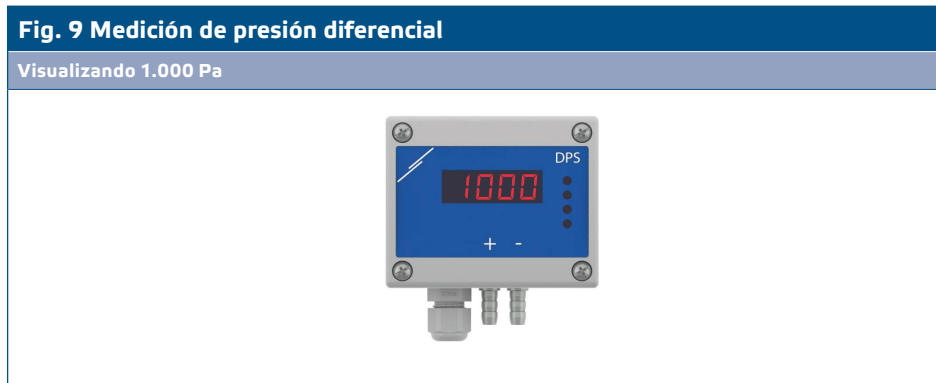

## 1.2 Indicación de fuera de alcance:


- ▶ La pantalla indicará 'Lo' cada 3 segundos en caso de que la presión diferencial medida esté por debajo del límite mínimo del alcance introducido a través del 'holding register' relevante, (consulte la **Fig. 10 a**).
- ▶ En caso de que la presión diferencial medida esté por encima del límite máximo del alcance introducido en la pantalla aparecerá 'HI' cada 3 segundos, (consulte la **Fig. 10 b**).

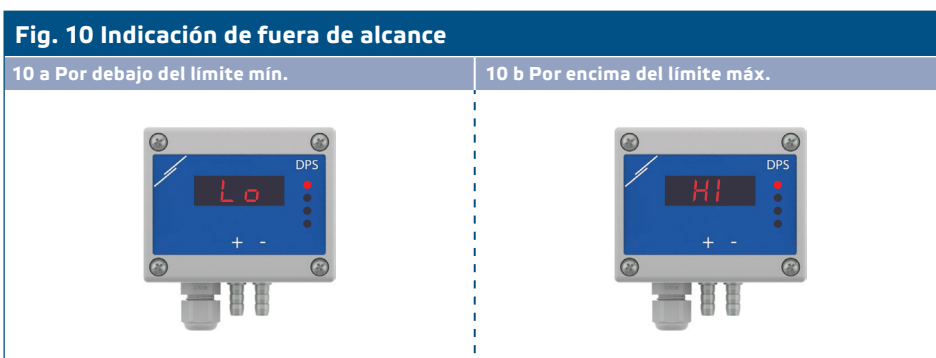

## 2. Modo de visualización de presión diferencial:

- 2.1 Cuando el volumen de flujo de aire está en el alcance (0–9999 m<sup>3</sup>/h), éste se visualizará con una resolución de 1 m<sup>3</sup>/h. Un ejemplo de visualización de 100 m<sup>3</sup>/h se contiene en la **Fig. 11 a**.
- 2.2 Cuando el volumen de flujo de aire supera 10.000 m<sup>3</sup>/h el valor visualizado será el valor real dividido por 1.000. Un ejemplo de visualización de 10.000 m<sup>3</sup>/h se contiene en la **Fig. 11 b**.

**Fig. 11 Modo de visualización de los valores medidos de volumen de flujo**

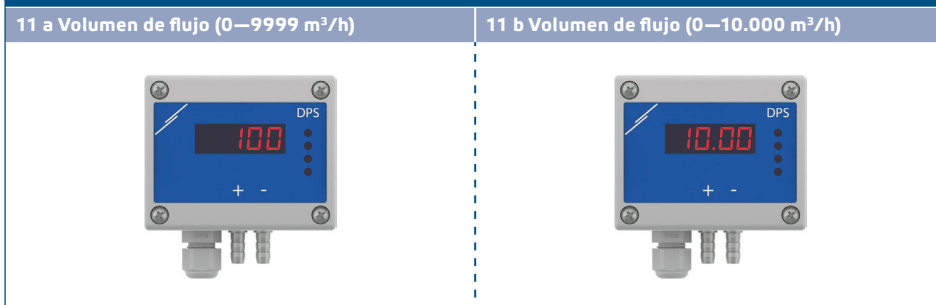

**3. Modo de velocidad de aire:**

3.1 La velocidad del aire se visualiza con una resolución de 0,1 m/s. Un ejemplo de visualización de 1,0 m/s se contiene en la **Fig. 12**.

**Fig. 12 Modo de velocidad de aire**



**NOTA**

*Presione y mantenga presionado el botón pulsador hasta que ambos LEDs de la placa de circuito impreso (PCB) parpadeen dos veces, siguiendo presionando hasta que ambos LEDs parpadeen nuevamente tres veces.*

**4. Indicación de avería del elemento sensor:**

En caso que el elemento sensor deje de funcionar o se pierda la comunicación con éste, en la pantalla aparecerá el mensaje de error 'Err' y el LED4 empezará a parpadear. Consulte **Fig. 13**.

**Fig. 13 Avería del elemento sensor**



**NOTA**

*El mensaje de error 'Err' puede aparecer únicamente cuando la pantalla no está desactivada (su activación/desactivación se puede realizar a través de 'holding register 91').*

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

---

Evite choques y condiciones extremas, almacene en el embalaje original.

## GARANTÍA Y RESTRICCIONES

---

Dos años a partir de la fecha de entrega contra defectos de fabricación. Cualesquiera modificaciones o cambios del producto, realizados después de la fecha de publicación de este documento, eximen al fabricante de todo tipo de responsabilidades. El fabricante no asume ninguna responsabilidad para errores de imprenta, malas interpretaciones u otros errores en este documento.

## MANTENIMIENTO

---

En condiciones normales este producto no requiere mantenimiento. Si esté sucio, limpie con un paño seco o húmedo. En caso de que esté muy sucio, limpie con productos no agresivos. Durante la realización de estas actividades, la unidad debe permanecer desconectada de la fuente de alimentación. Preste atención para que no entren ningunos fluidos en la unidad. Vuelva a conectar a la fuente de alimentación, solamente cuando el dispositivo está completamente seco.